



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

182

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НЕГОТИН

02-03-2021

примљено:

орган	орг. јед.	број	бр. прим.	редност
IV	01	464-10/		

2021

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК ЗАЈЕЧАР
ПОГОН НЕГОТИН
БРОЈ: Д. 10.12-65507/1
НЕГОТИН, 01.03.2021.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Ружица Милановић, дипл. правник

Предмет: Одговор на захтев

Поштовани,

Поступајући по Вашем захтеву број 464-10/2021-IV/01 обавештавам Вас да на предметном грађевинском земљишту, на к.п. бр. 3086/9 КО Неготин, „Електродистрибуција Србије ДОО Београд” погон Неготин поседује 35 kV вод ТС 35/10 kV Неготин 1 – ТС 35/10 kV Неготин 3 као инфраструктурни објекат (подземни вод) којим управља.

У прилогу Вам шаљем услове за потребе израде урбанистичког пројекта пословног објекта на предметној парцели.

С поштовањем

Руководилац погона Неготин
Иван Грбић, дипл.ел.инж.- мастер



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466



8У.1.1.0.-Д.10.08.-322358/4-2020

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.19/01

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“
Трг ослобођења 37, Зајечар

Број: 8.У.1.1.0-Д-10.08-322358/4-2020
Датум: 10.12.2020. године

ТД „Текијанка“ д.о.о.
ул. Ђердапска бр. 12,
Текија

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта пословног објекта на кп бр. 3086/9 КО Неготин, Општина Неготин

Поводом Вашег захтева, наш број Д-10.08-322358/1-2020 од 30.10.2020.године, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта пословног објекта на кп бр. 3086/9 КО Неготин, обавештавамо Вас следеће:

У делу предметне парцеле налази се 35 kV подземни вод ТС 35/10 kV „Неготин I“ - ТС 35/10 kV „Неготин III“. Предметни вод је учртан у катастру водова и скица је дата у прилогу.

Поред предметне парцеле пролази 10 kV подземни вод који није учртан у катастру водова, а скица вода је дата у прилогу.

Према закону о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) члан 218. у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растине. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар.

Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове, као и подземне електроенергетске објекте уколико се приликом извођења грађевинских радова на пословном објекту наиђе на њих, у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, погон ЕД Неготин у Неготину.

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката на које се евентуално наиђе током извођења радова, морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Страна 1 од 4

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Матрица број: 07005466Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378

Да би се планирани пословни објекат прикључио на електродистрибутивну мрежу, при чему се захтева 1 ново бројило са одобреном снагом 120 kW, потребно је изградити:

- НН кабловски прикључак од ТС 10/0,4 kV „Једек 8“ до МО за полуиндиректно мерење на линији разграничења кп бр. 3086/9 КО Неготин и јавне површине каблом PP00-A 4x150 mm². Предвидети МО са бетонским постољем за полуиндиректно мерење опремљен комплетном мерном групом за полуиндиректно мерење утрошене електричне енергије на ниском напону са уклопним сатом и показивачем средњег вршног оптерећења 3x230/400 V, 5 A, класе 0,5 са картицом за RS232/RS485b порт и три струјна мерна трансформатора 200/5 A/A класе 0,5.
- У НН блоку ТС 10/0,4 kV „Једек 8“ на изводу предвиђеном за прикључење предметног објекта уградити трополну осигурачку летве за прихват кабла 150 mm² са основама за назначену струју 250 A.
- Од ормана мерног места (ОММ) до сваке разводне табле (РТ) у објекту обезбедити четворожилни/петожилни вод одговарајућег типа и пресека. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.

Ови услови се издају уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:

- Закључивање уговора о припремању земљишта између имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар и странке или јединице локалне самоуправе у случају потребе за измештањем 35 kV подземног вода ТС 35/10 kV „Неготин I“ - ТС 35/10 kV „Неготин III“ и 10 kV подземног вода, пре издавања грађевинске дозволе.
- Закључење уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд након издавања грађевинске дозволе.

Сви трошкови падају на терет инвеститора.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Зајечар ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

С поштовањем,

Обрадили:

Саша Петровић, дипл.ел.инж.

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

Прилог: скица x 2


Директор огранка ЕД Зајечар

Миломир Динић, дипл.економ.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- ЕД Неготин
- Служби за енергетику
- архиви

35 kV подземни вод:

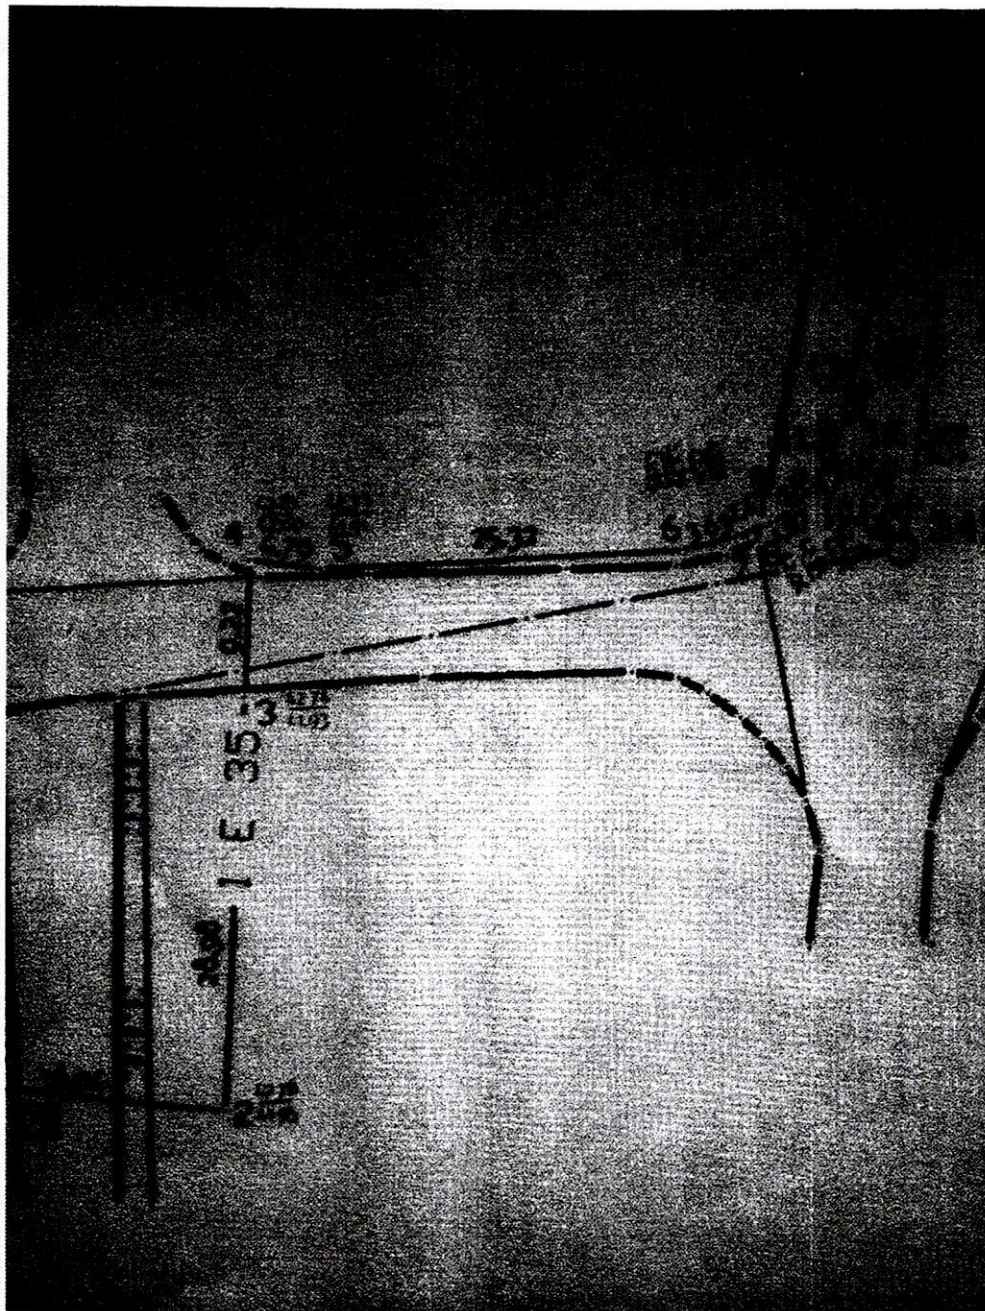

10 kV подземни вод:

